



PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE
„WODROL” Wałcz Spółka z o.o.
ul. Chełmińska 6, 78-600 Wałcz

ODPOWIETRZNIK KULOWY FIG.918 Z KOŁNIERZEM

NR KAT. OD - 1301



Zastosowanie

Do odpowietrzania w najwyższych punktach rurociągów wodnych znajdujących się pod ciśnieniem lub podczas napełniania

Cechy konstrukcyjne

- * średnica nominalna DN 25
- * mocowanie - gwint wewnętrzny 1"
- * uszczelka gumowa EPDM lub NBR
- * dławik mosiężny na wyjściu zakończony gwintem
- * śruby łączące - ocynk
- * kula - stal nierdzewna
- * zawór kulowy (pozwala na czyszczenie odpowietrznika bez wyłączenia ciśnienia w instalacji)

Dane techniczne, normy

- * ciśnienie nominalne PN10/16
- * temperatura - max. 50 st. C
- * połączenie kołnierzowe DN50 - DN150 (PN-EN-1092-2:1999)
- * powłoka antykorozyjna - farba proszkowa
- * wysoki stopień szczelności
- * łatwy montaż i demontaż
- * atest PZH

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PRZEMYSŁOWE


„Wodrol” Wałcz Spółka z o.o.

ul. Chełmińska 6, 78-600 Wałcz

Telefony: Zarząd (067) 258 47 49, Dział Sprzedaży tel./fax (067) 258 32 91, (067) 250 07 78 NIP 765-10-71-186 e-mail: wodrol@wodrol-walcz.pl, www.wodrol-walcz.pl

ODPOWIETRZNIK KULOWY FIG.918 Z KOŁNIERZEM

NR KAT. OD - 1301

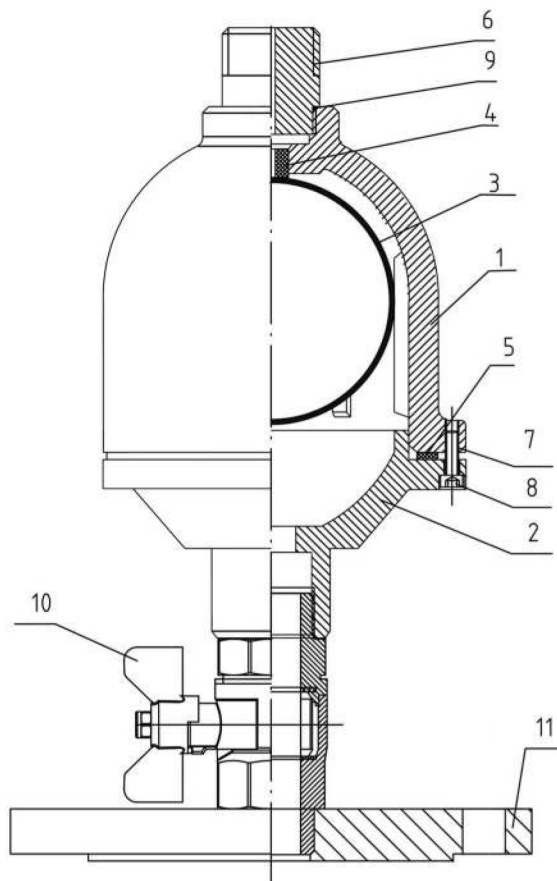

11	Kotnierz z gwintem	1	EN-GJL-250	PN-EN 1561: 2012
10	Zawór kulowy	1	M0 58	PN-EN 13828:2005
9	Uszczelka Oring	1	EPDM/NBR	PN-EN-1569:2005
8	Zaslepka	4	PVC	PN-EN 12351:2010
7	Śruba	4	S235JR	PN-EN ISO 4017:2004
6	Dławik	1	M0 58.	PN-H 12163:2002
5	Uszczelka Oring	1	EPDM/NBR	PN-EN-1569:2005
4	Dysza	1	EPDM	PN-EN-1569:2005
3	Kula	1	X20CR13	PN-EN 10088-1: 2007
2	Pokrywa	1	EN-GJL-250	PN-EN 1561: 2012
1	Korpus	1	EN-GJL-250	PN-EN1561: 2012
L.p.	Nazwa czesci	Il.	Material	Nr rysunku lub normy